

1. 試料採取履歴

採取年月日		
採取箇所(建材名称)	AS-8 外壁:ボード(一部)1	
建物、配管設備、機器等の名称及び用途	名称	
	用途	壁材
施工年及び建築物への施工などを採用した年	1975年7月1日	
建物などの採取部位及び場所	採取部位	外壁
	場所	
形状又は材質	塗材状+繊維強化板状	
試料の大きさ及び採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	
採取者氏名	株式会社調査診断センター 松本慎二 一般建築物石綿含有建材調査者	
採取箇所選定者	株式会社調査診断センター 堂上由紀 一般建築物石綿含有建材調査者	

2. 試料調製及び前処理の状況


調整及び前処理実施の有無	調整及び前処理の方法
有	灰化処理(条件:485℃、2時間)、酸処理(酸種類:2mol/L塩酸)

3. 分析データ

層	部位、形状	色	比率	石綿の有無	石綿の種類	石綿推定含有率
1	骨材含む塗材	クリーム	5%	無	-	-
2	繊維強化板状	淡灰茶	95%	有	クリソタイル	0.1-5%
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****
***	*****	*****	***	*****	*****	*****

試料観察写真

石綿種類	クリソタイル		
観察機器	偏光顕微鏡	形態・色	曲線状
視野倍率	400倍	多色性	無
浸液の屈折率	1.550	複屈折	低
室温	25℃	消光角	直消光
分散色	⊥青 // 赤紫	伸長性	正

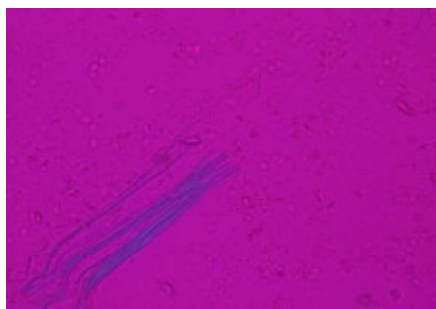

試料観察写真

石綿種類	*****		
観察機器	*****	形態・色	*****
視野倍率	*****	多色性	*****
浸液の屈折率	*****	複屈折	*****
室温	*****	消光角	*****
分散色	*****	伸長性	*****

